




INHALTSVERZEICHNIS

- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 Einspeisung
- 3 Speisung Abwassersteuerung
- 4 NI cDAQ-9185
- 5 cDAQ Ein-/Ausgänge
- 6 DO0-8
- 7 DO9-12
- 8 DIO-7
- 9 Niveauregler
- 10 Anschlüsse für Abwassersteuerung

2			
1			
0	Ablieferungszustand	29.09.2020	f1a
Index	Art der Änderung	Datum	Visum
Fabrikations-Nummer:		Ersatz für:	
Hil-Simulator		Ersetzt durch:	
		Gezeichnet	29.09.2020
		Geprüft	29.09.2020
		Freigabe	29.09.2020
Hil-Simulator		Gehört zu:	
Hil-Simulator		TEKO Bern	
Hil-Simulator		Diplomarbeit Elektrotechniker HF	
Hil-Simulator		Biral AG	
Hil-Simulator		CH-3110 Münsingen / Switzerland	
Hil-Simulator		Telefon 031 720 90 00	
Hil-Simulator		Telefax 031 720 94 42	
Hil-Simulator		Zeichnungsnummer:	
Hil-Simulator		00 0000 0001	
Hil-Simulator		Index	Blatt
Hil-Simulator		0	1 von 10

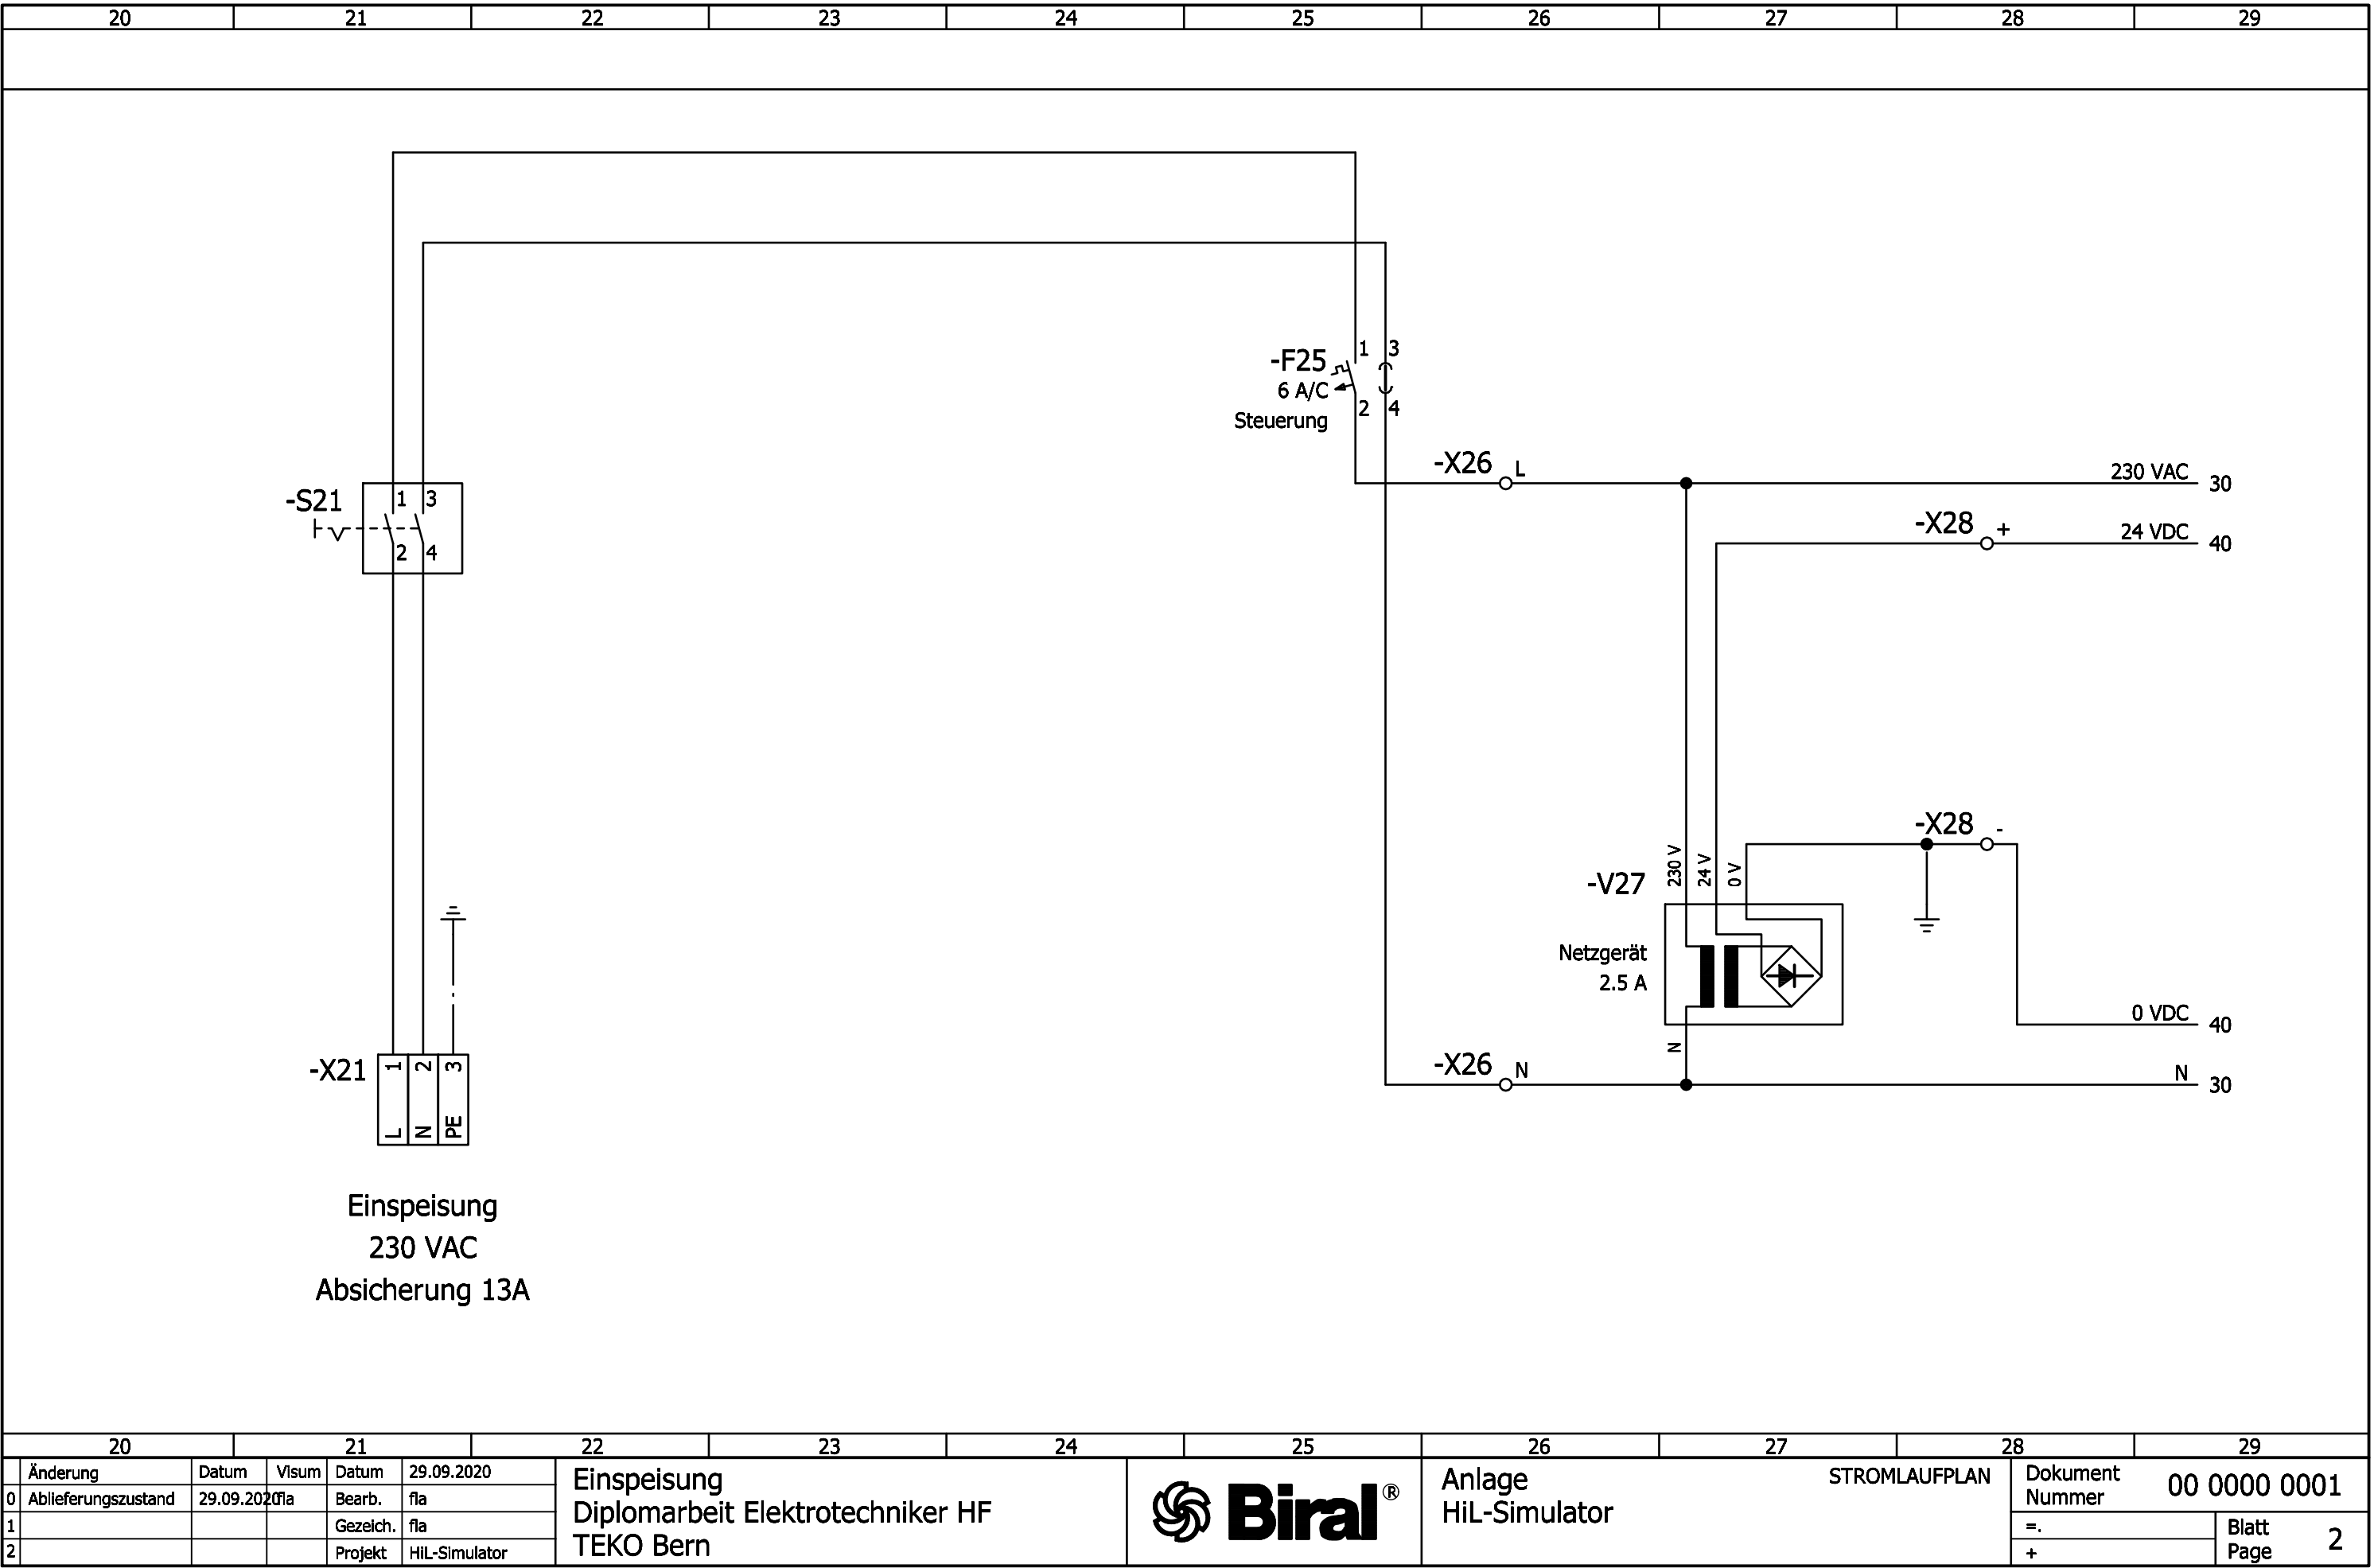

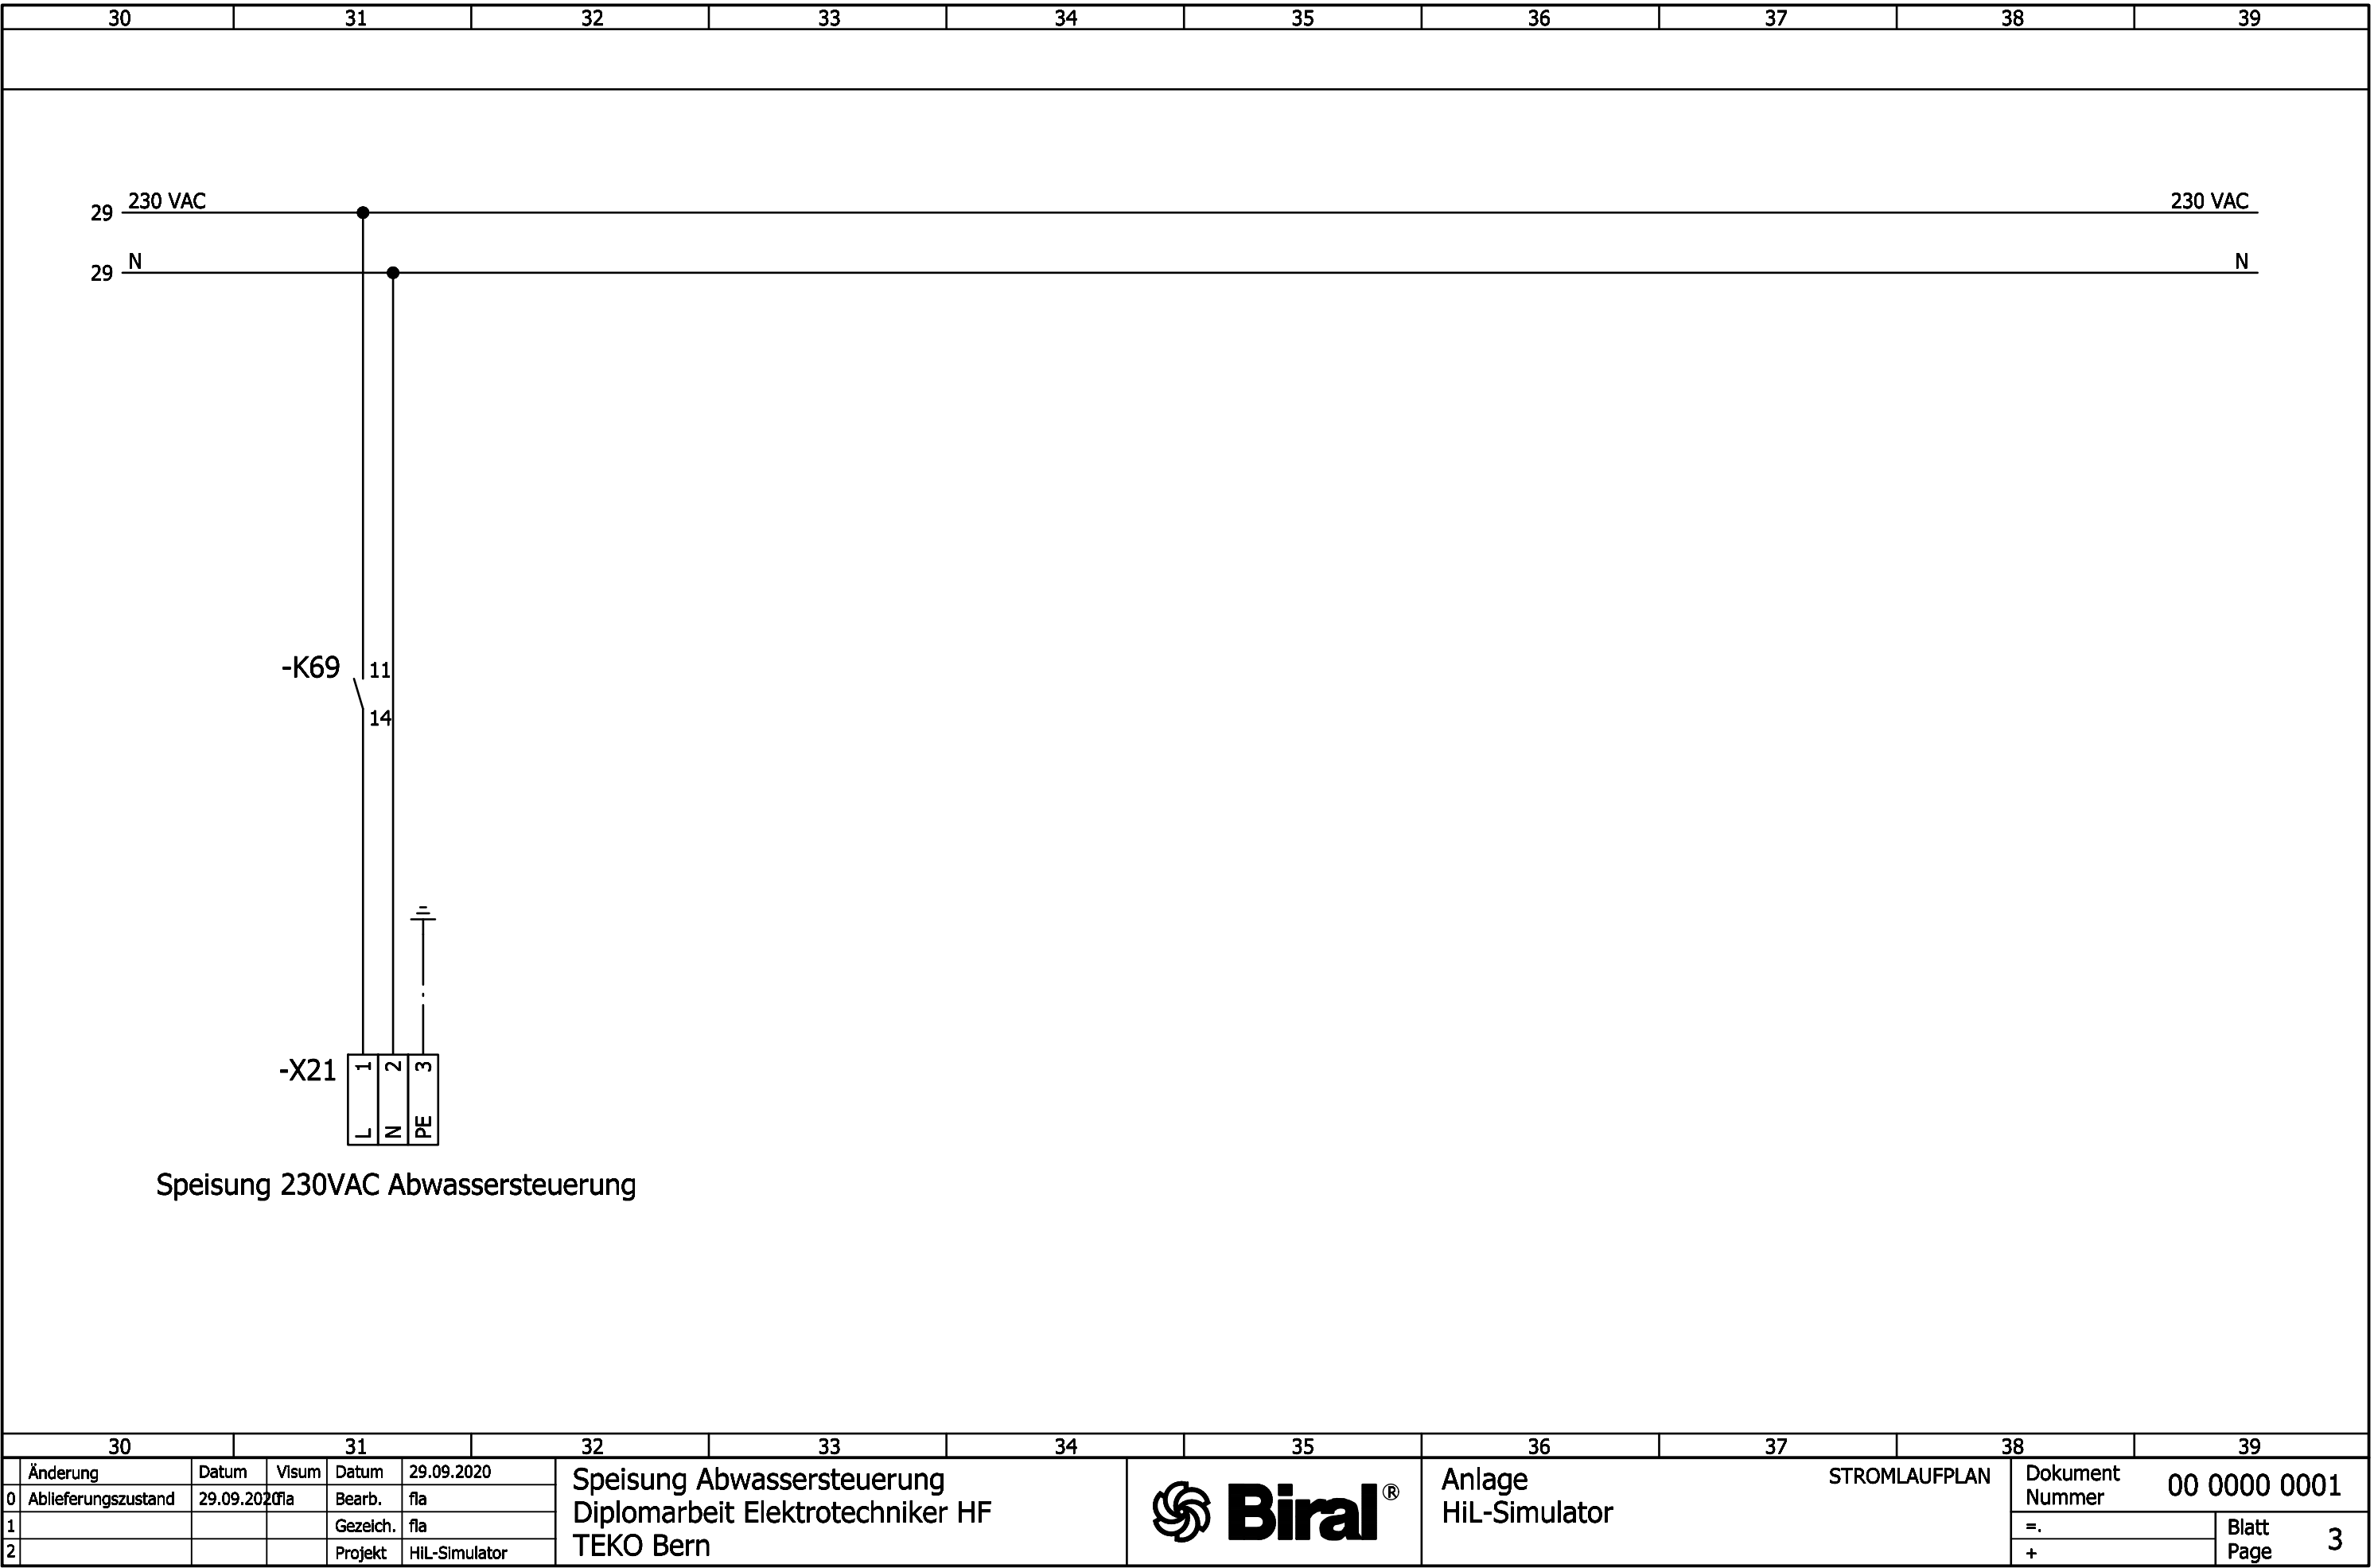

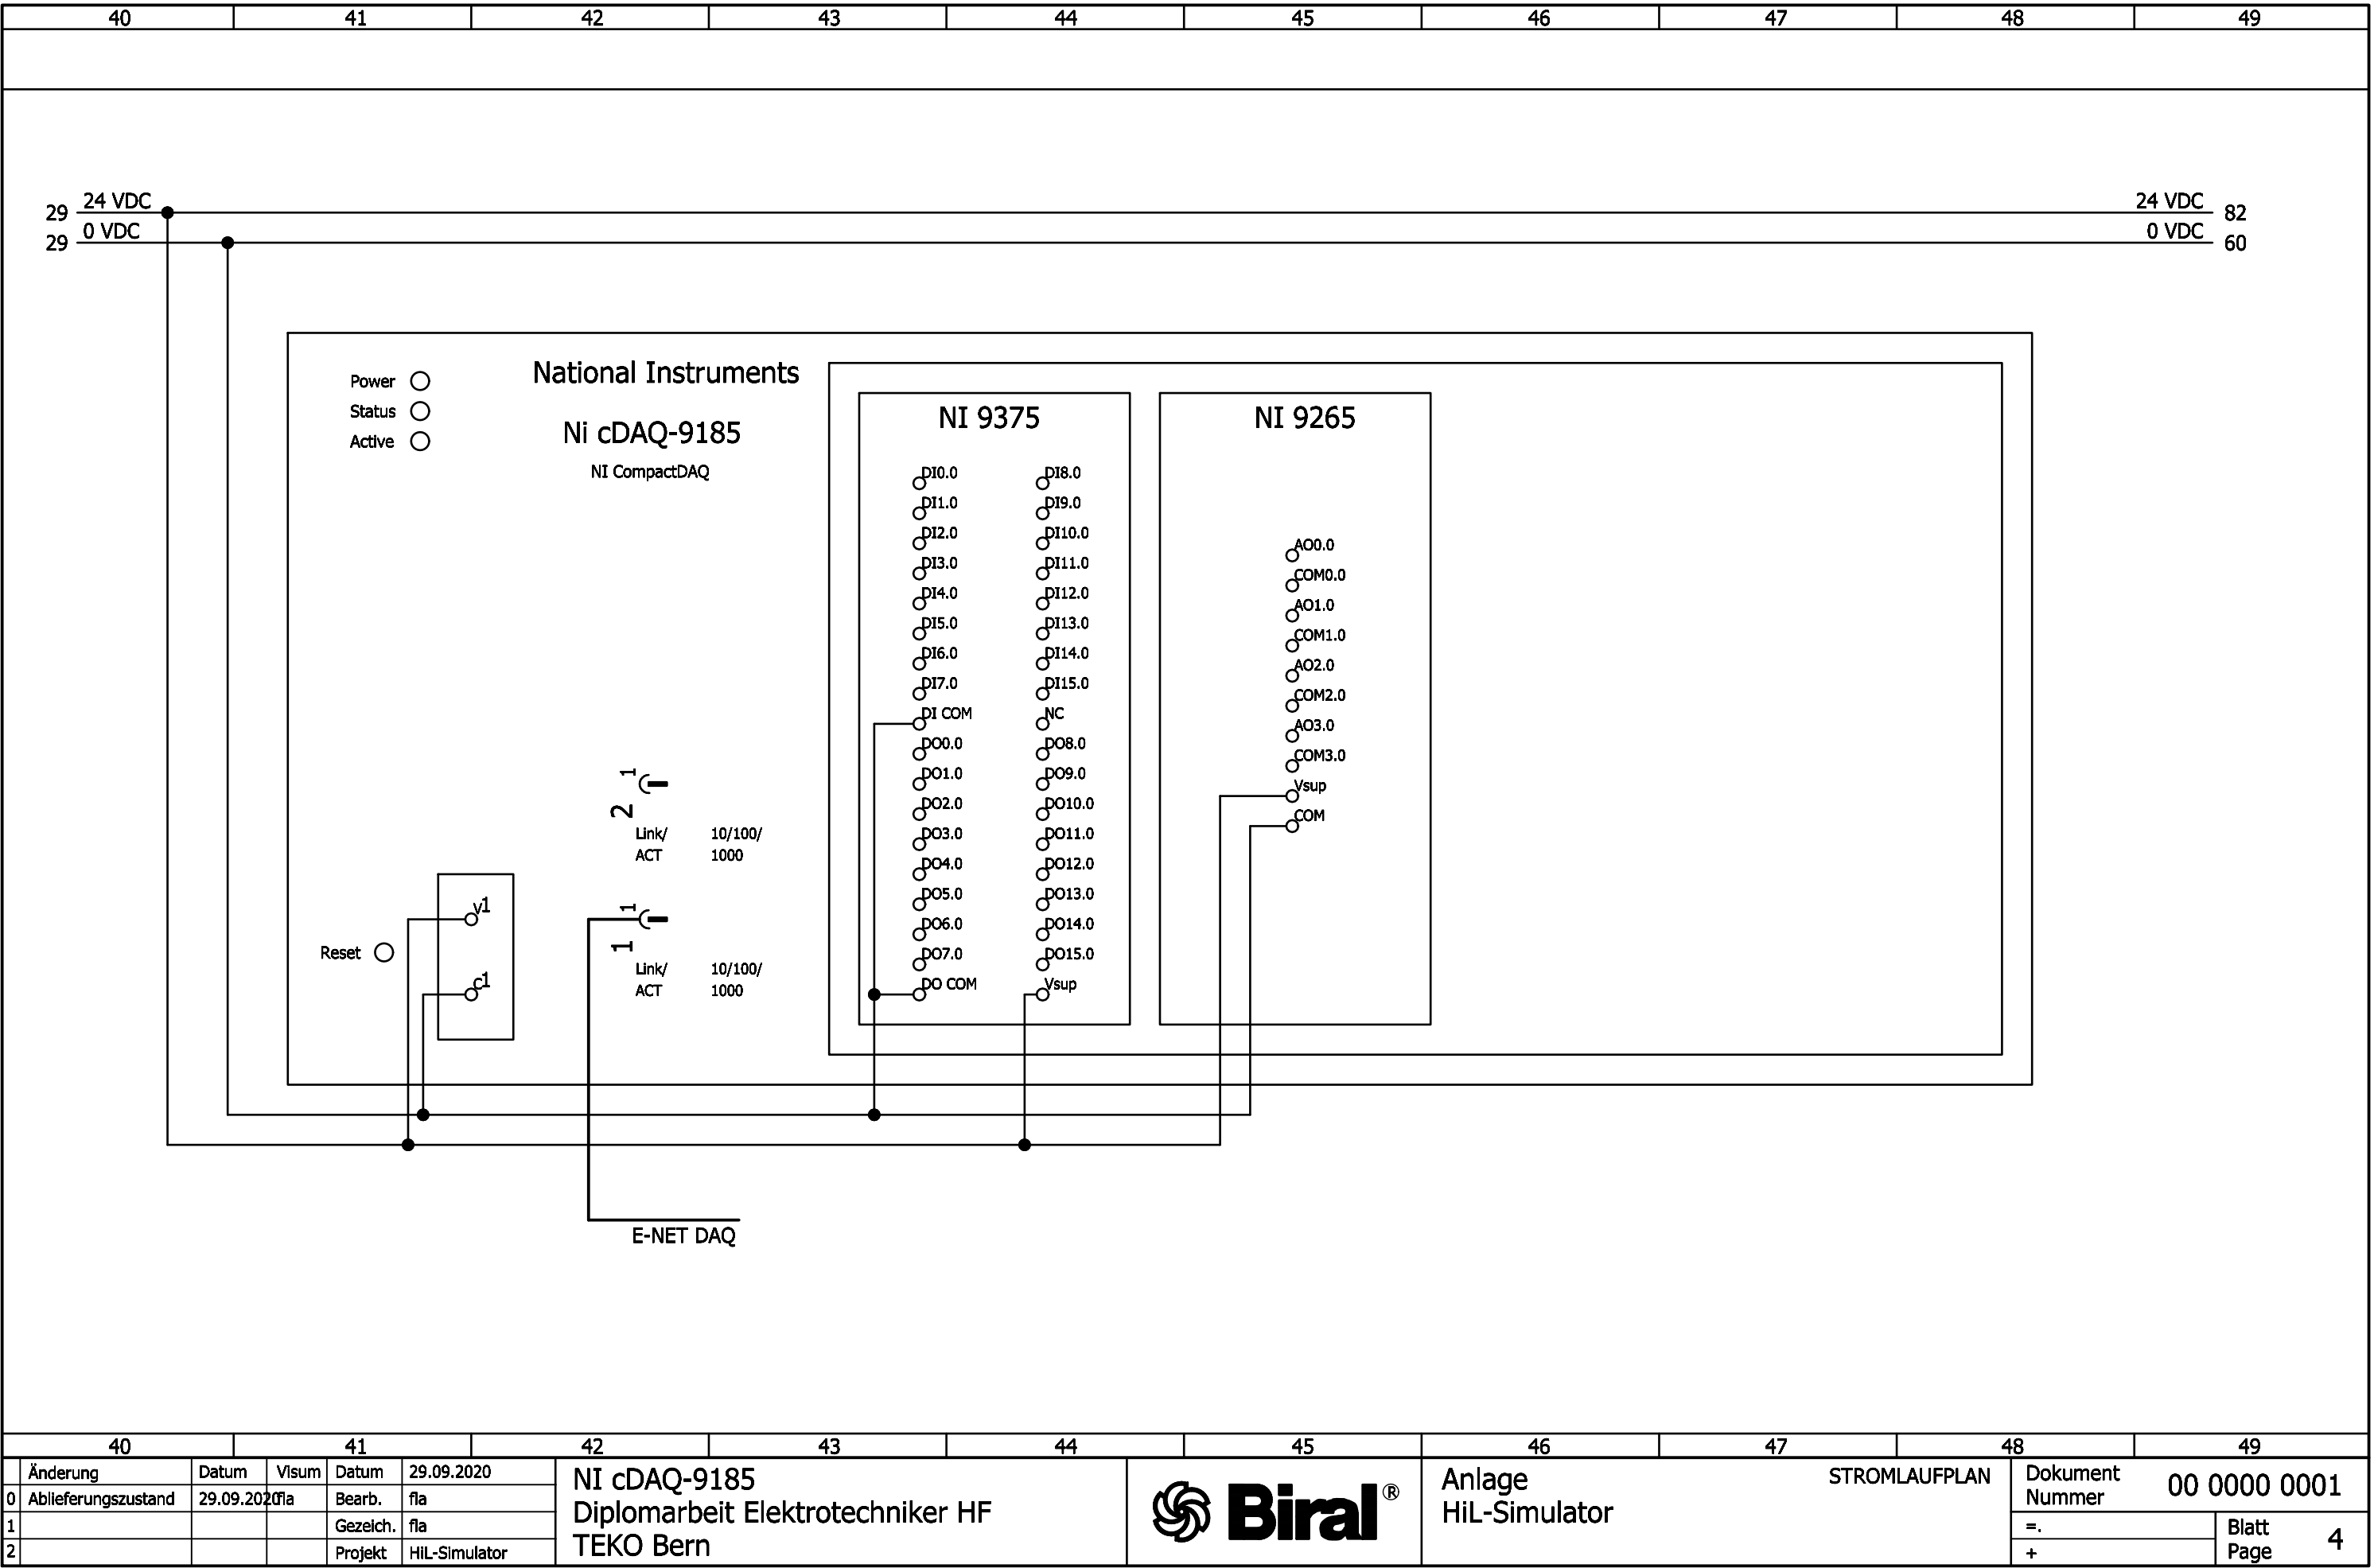

Analoge Ausgänge

AO0.0	Niveausonde 4-20mA+	AO0	95
COM0.0	Niveausonde 4-20mA-	COM0	95
AO1.0		AO1	
COM1.0		COM1	
AO2.0		AO2	
COM2.0		COM2	
AO3.0		AO3	
COM3.0		COM3	

